

Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Simon László
Városüzemeltetési és Beruházási
osztályvezető

Előterjesztés
a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 18. szám alatti 2952/15 helyrajzi számú ingatlan
villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérelem érkezett hivatalunkhoz a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 18. szám (hrsz.: 2952/15) alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez szükséges tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadására.

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapításra került, hogy a csatlakozó földkábel érinti a 925/245 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő közterületet. A csatlakozó földkábel létesítéséhez szükséges a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása is.

Az ingatlan villamosenergia ellátása alapvető szükséglet, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2025. szeptember 12.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (IX. 25.) határozata
a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 18. szám alatti 2952/15 helyrajzi számú ingatlan
villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 18. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását biztosító földkábeles csatlakozóvezetéknek a 925/245 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal

- 1m fektetési mélységben
- teljes nyomvonalában védőcsőben
- Erősáramú kábelre vonatkozó jelölés az elhelyezésétől
- mindkét oldalán tartálékot képezve
- kábel elhelyezése

- kézi erővel történhet
- gép alkalmazása tilos!
- 1 mélyesétől beomlás ellen dűcolandó

A kábel fektetésénél az MSZ 13207 és MSZ 7467 szabvány előírásai be kell tartani!

A kivételzésről a kiadott közműszolgáltatási engedélyekben foglaltak szerint kell eljárni!

A kivételzés folyamán megsértett közművezeteket a területileg illetékes közműnyilatkozaton szerepeltetett szolgáltató felé azonnal be kell jelenteni.


A hibá eltávolításig munkát folytatni TÍLOS!

Csatlakozási pont:
Minden napszakban: 1 x 32 A
Vezérelt időszakban: - A

Csatlakozó vezeték
NAYY-J 4x50 mm²
Nyomvonal hossz: 25 m
Kábelhossz: 39 m
Fúrás hossz: 5 m

Védőcső
KPE Ø 63 x 3,6
Földbe fektetett hossz: 25 m
Talajszint fölött oszlopon: 3 m

Érintésvédelem módja
Nullázás - TN

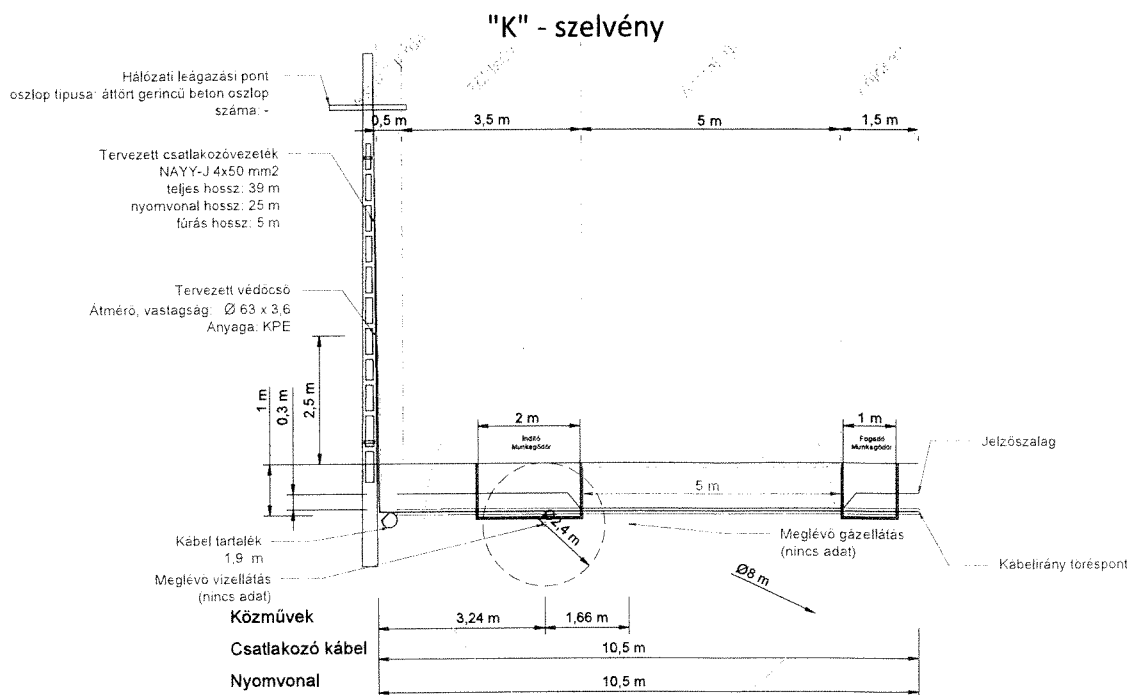

Közmű védőtávolság







GÉPI FÖLDMUNKA VÉGZÉSE SZIGORÚAN TILOS!
Mélyiségi adatok hiányában a közművek szabványos mélységben lettek feltüntetve!

M 1:100

Tervező	Tervező cég	Típus	Megjelenő	Tervező neve	Videó
Kamara Ároné	A-VE-21 Kt.	3770 Sajószentpéter, Beross Gábor utca 18. (Hrsz.: 2952/15) Ügyiratszám: 609370005 Kábelcsatlakozó vezetékek tervezése	MNI Erősz. Hálózati Irt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 13	Tervezés	2018_0024_3115
Ábrák	2350 Gyál, Balmukódsz. 12			Lapozás	2
Tervező		Kábel csatlakozóvezetékek KERESZTVEZÉSI SZELVÉNYRAJZ		Összeállítás	3
Kamara Ároné	Projektszám: 2018_0024			Datum	2025.09.03
Ábrák		Jelen tervek dokumentáció az A-VE-21 Kt szerinti terméke, melyet jogszabály védi!		Revízió száma	00

Megjegyzés:
A tervezett kábel
- 1m fektetési mélységben
- teljes nyomvonalban védőcsőben
- Erőáramú kábelre vonatkozó jelzőszalag elhelyezésével
- mindkét oldalán tartalékot képezve kerül elhelyezésre.
Kábelárók: az indító és fogadó gödör ássása
- kézi erővel történhet
- gép alkalmazása tilos!
- 1 mélysegigől beomlás ellen dűclolandó
A kábel fektetésénél az MSZ 13207 és MSZ 7467 szabvány előírásait be kell tartani!
A kivitelezéskor a kiadott közműszolgáltatói engedélyekben foglaltak szerint kell eljárni!
A kivitelezés folyamán megsértett közművezetékkel a területileg illetékes közmű nyilvántartón szereltetett szolgáltató felé azonnal be kell jelenteni.
A hiba elhárításáig munkát folytatni TILOS!

Csatlakozási pont:
Minden napszakban: 1 x 32 A
Vezérelt időszakban: - A
Csatlakozó vezeték
NAYY-J 4x50 mm²
Nyomvonal hossz: 25 m
Kábelhossz: 39 m
Fúrás hossz: 5 m
Védőcső
KPE Ø 63 x 3,6
Földbe fektetett hossz: 25 m
Talajszint fölötti oszlopon: 3 m
Érntésvédelem módja:
Nullázás - TN

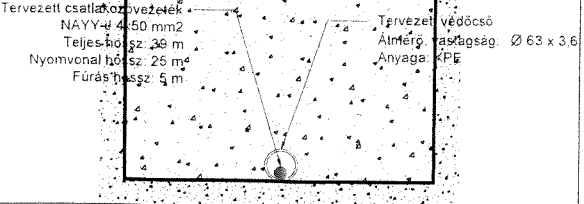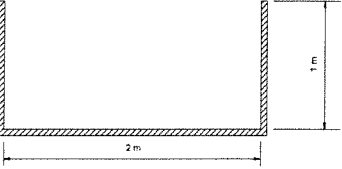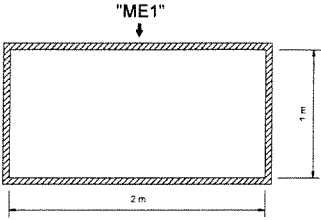

GÉPI FÖLDMUNKA VÉGZÉSE SZIGORÚAN TILOS!

Tervező	Tervező cég	Térvez	Meghíró	Tervező	Kivétel
Kamari asztalos	A-VB 21 Kft.	3770 Sajószentpéter, Baross Gébor utca 18. (Hrsz.: 2952/15) Ügyiratszám: 609370005 Kábelcsatlakozó vezeték tervezése	M/VV Emlék Halászati Rt.	Tervező	2018_0024_3175
Ábrás	7360 GyM Bátorfalva 12	Kábelcsatlakozó vezeték	3525 Matrik Dózsa György út 13	Lapozat	1
Tervező	Projektzám: 2018_0024	Földrakéta indító- és fogadó gödör, kábelárók METSZETI RAJZOK		Összesítés	1
Kamari asztalos		Jelen tervdokumentáció az A-VB 21 Kft. szellemi termék. Műjelt jogszabály védett.		Datum	2025.09.01
Ábrás				Revizió száma	00