

Előterjesztő: File Tamás József  
polgármester

Készítette: Simon László  
Városüzemeltetési és Beruházási  
osztályvezető

**Előterjesztés**  
**a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 28. szám alatti 2952/24 helyrajzi számú ingatlan**  
**villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez**  
**tulajdonosi hozzájárulás megadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérelem érkezett hivatalunkhoz a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 28. szám (hrsz.: 2952/24) alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez szükséges tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadására.

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapításra került, hogy a csatlakozó földkábel érinti a 925/245 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő közterületet. A csatlakozó földkábel létesítéséhez szükséges a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása is.

Az ingatlan villamosenergia ellátása alapvető szükséglet, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2025. október 6.


**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2025. (X. 30.) határozata**  
**a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 28. szám alatti 2952/24 helyrajzi számú ingatlan**  
**villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez**  
**tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 28. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását biztosító földkábeles csatlakozóvezetéknek a 925/245 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester  
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal



**M 1:250**

# A közmű hálózathoz tartozó biztonsági övezetek a helyi építési szabályzat és a vonatkozó ágazati szabványok értelmében figyelembe veendő!

## Jelmagyarázat

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| [Symbol] | Tervezett csatlakozó berendezés                       |
| [Symbol] | Tervezett csatlakozóvezeték                           |
| [Symbol] | Tervezett védőcső                                     |
| [Symbol] | Tervezett csatlakozóvezeték útátfúrási szakasza       |
| [Symbol] | Meglévő 0,4kV-os elektromos szabadvezetékes hálózat   |
| [Symbol] | Meglévő 20 kV-os elektromos szabadvezetékes hálózat   |
| [Symbol] | Meglévő elektromos földkábel-es hálózat               |
| [Symbol] | Meglévő 3 fázisú fogyasztói csatlakozóvezeték         |
| [Symbol] | Meglévő 1 fázisú fogyasztói csatlakozóvezeték         |
| [Symbol] | Meglévő betonoszlop                                   |
| [Symbol] | Útburkolati határ                                     |
| [Symbol] | Meglévő gáz, szénhidrogén közművezeték                |
| [Symbol] | Meglévő gáz, szénhidrogén közművezeték védőtávolság   |
| [Symbol] | Meglévő vízellátási közművezeték                      |
| [Symbol] | Meglévő vízvezetési közművezeték                      |
| [Symbol] | Meglévő PARISAT Kft. hírközlés felépítményben vezetve |
| [Symbol] | Meglévő Telekom hírközlés felépítményben vezetve      |

**Hálózati leágazási pont**  
 áttört gerincű beton oszlop  
 Rögzítés: Metz szalaggal  
 Védőcső a talajszímről minimum 2,5 m-ig

Meglévő 0,4 kV-os légvezeték egy síkú hálózat

INDÍTÓ GÖDÖR  
 2 x 1 x 1 m

FIGYELEM! KERESZTEZETT GÁZVEZETÉK

Tervezett védőcső  
 Átmérő, vastagság: Ø 63 x 3,6  
 Anyaga: KPE

FOGADÓ GÖDÖR  
 1 x 0,5 x 1 m

Csatlakozási pont  
 Minden napszakban: 3 x 25 A  
 Vezérelt időszakban: - A  
 Tervezési határ  
 Tulajdoni határ

Tervezett csatlakozóvezeték  
 NAYY-J 4x25 mm<sup>2</sup>  
 Teljes hossz: 33 m  
 Nyomvonal hossz: 19 m  
 Furás hossz: 5 m

FIGYELEM! KOZELI KÖZÉPFESZÜLTSGŰ VEZETÉK

**GÉPI FÖLDMUNKA VÉGZÉSE SZIGORÚAN TILOS!**

Zöldszív  
 Baross Gábor Aszfalt út  
 Zöldszív Beton árok

| Feladó tervező   | Tervező cég               | Tervező                                                     | Megjelen                         | Terv típus  | Kivétel        |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| Kamarai aszerelő | AJ-VB 21 Kft.             | 3770 Sajószentpéter, Beross Gábor utca 28. (Hrsz.: 2952/24) | Műr Emese Háziorvosi Rt.         | Tervezés    | 2018_002A_3302 |
| Állítás          | 2380 Győr-Bathonyi úti 12 | Ügyiratszám: 609459307                                      | 3025 Miskolc-Darvas Örtörly u 13 | Lapszám     | 1              |
| Tervező          |                           | Kábelcsatlakozó vezetékek tervezése                         |                                  | Csoportszám | 3              |
| Kamarai aszerelő | Projektsem                | Kábel csatlakozóvezetékek NYOMVONAL RAJZ                    |                                  | Datum       | 2025.09.27     |
| Állítás          | 2018_002A                 |                                                             |                                  | Rvizó száma | 90             |

Jelen terjedelmű dokumentáció az AJ-VB 21 Kft. szerinti formában, melyet jogszabály kötelel

# Mégjegyzés:

- A tervezett kábel
- 1m fektetési mélységben
- teljes nyomvonalban védőcsőben
- Erőáramú kábelre vonatkozó jelzőszalag elhelyezésével
- mindkét oldalán tartálékot képezve kerül elhelyezésre.

Kábelárkok, az indító és fogadó gödör átsása

- kész erővel történhet
- gép alkalmazása tilos!
- 1 mélységtől beomlás ellen dúcolandó

A kábel fektetésénél az MSZ 13207 és MSZ 7487 szabvány előírásait be kell tartani!

A kivitelezéskor a kiadott közműszolgáltatói engedélyekben foglaltak szerint kell eljárni!

A kivitelezés folyamán megsértett közművezetékkel a területileg illetékes közmű nyilatkozaton szerepeltetett szolgáltató felé azonnal be kell jelenteni.

A hiba elhárításáig munkát folytatni TILOS!

Csatlakozási pont:

Minden napszakban: 3 x 25 A

Vezérelt időszakban: - A

Csatlakozó vezeték

NAYY-J 4x25 mm<sup>2</sup>

Nyomvonal hossz: 19 m

Kábelhossz: 33 m

Fúrás hossz: 5 m

Védőcső

KPE Ø 63 x 3,6


Földbe fektetett hossz: 19 m

Talajszintnél fölött oszlopon: 3 m

Érintésvédelem módja:

Nullázás - TN

## A közmű hálózathoz tartozó biztonsági övezetek a helyi építési szabályzat és a vonatkozó ágazati szabványok értelmében figyelembe veendő!

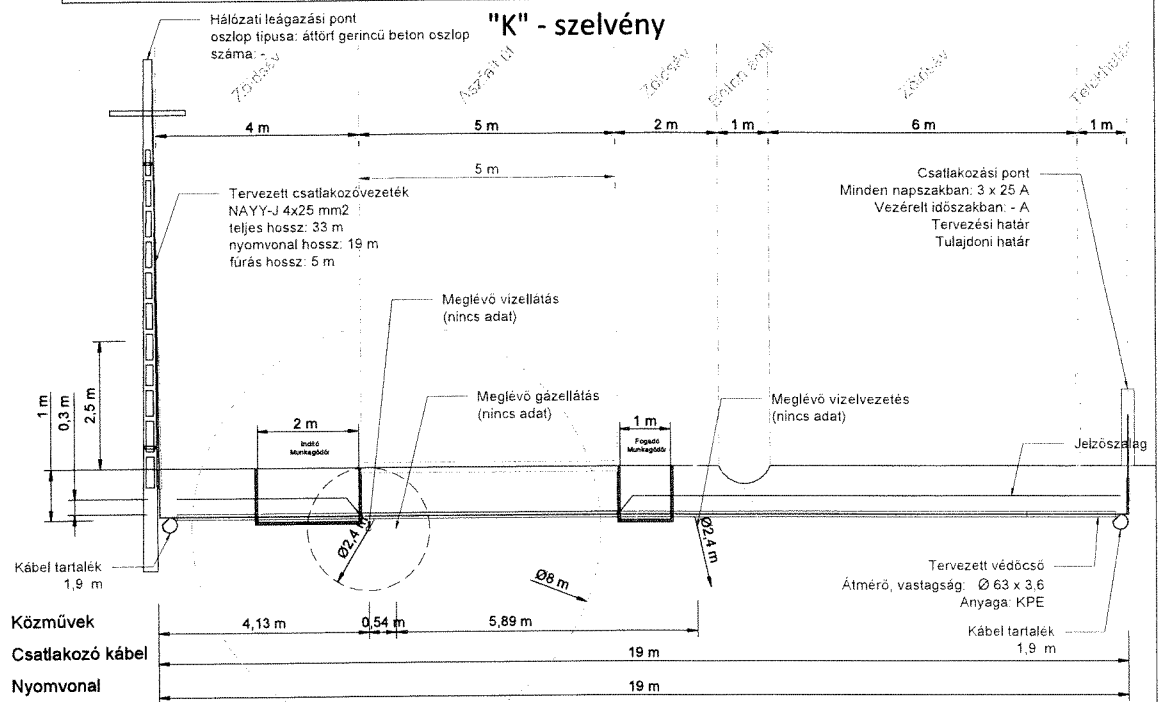

**GÉPI FÖLDMUNKA VÉGZÉSE SZIGORÚAN TILOS!**

Mélységi adatok hiányában a közművek szabványos mélységben lettek feltüntetve!

**M 1:100**

| Tervező        | Tervező cég              | Tárgy                                                                                        | Meghívó                       | Térít típus   | Kibocsátó      |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| Károlyi Zoltán | A-VEB 21 Kft.            | 3770 Sajószentpéter, Baross Gábor utca 28. (Hrsz.: 2952/24)                                  | Műt. Előzet. Működési Mt.     | Tervezés      | 2018_0024_3302 |
| Állás          | 2340 Győr-Báttony köz 12 | Ügyiratszám: 609458307                                                                       | 3525 Művek Dózsa György ut 13 | Lapozás       | 2              |
| Tervező        | Proaktív                 | Kábelcsatlakozó vezeték tervezése                                                            |                               | Összeállítás  | 3              |
| Károlyi Zoltán | 2018_0024                | Kábel csatlakozóvezeték KERESZTEZÉSI SZELVÉNYRAJZ                                            |                               | Datum         | 2025.09.27     |
| Állás          |                          | Jelen: terjedelmű dokumentáció az A-VEB 21 Kft. szabványos mélységben, melyet jogszabály véd |                               | Rendelő adata | 00             |

# Megjegyzés:

- A tervezett kábel:
- 1m fektetési mélységben
  - teljes nyomvonalában védőcsőben
  - Erőssármú kábelre vonalköző jelzőszalag elhelyezésével
  - mindkét oldalán tartókat képezve kerül elhelyezésre.
- Kábelarok az indító és fogadó gödör áása
- kézi erővel történhet!
  - gép alkalmazása tilos!
  - 1 mélységtől beomlás ellen dűcolando
- A kábel fektetésénél az MSZ 13207 és MSZ 7467 szabvány előírásait be kell tartani!
- A kivételteskor a kiadott kőművszolgáltatói engedélyekben foglaltak szerint kell eljárni!
- A kivételzés folyamán megsértett kőművszolgáltatói e területileg illetékes kőművszolgáltatói szerepeltetett szolgáltató felé azonnal be kell jelenteni.
- A hiba elhárításaig munkát folytatni TILOS!


Csatlakozási pont:  
Minden napszakban: 3 x 25 A  
Vezérelt időszakban: - A

Csatlakozó vezeték:  
NAYY-J 4x25 mm²  
Nyomvonal hossz: 19 m  
Kábelhossz: 33 m  
Fúrás hossz: 5 m

Védőcső  
KPE Ø 63 x 3,6  
Földbe fektetett hossz: 19 m  
Talajszint fölötti osztópon: 3 m


Érintésvédelem módja:  
Nullázás - TN

"ME1"

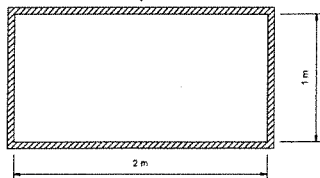


Földrakéta indítógödör  
Feldolgozási rajz

"ME2"




Földrakéta fogadógödör  
Feldolgozási rajz


Földrakéta indítógödör  
"A" metszet

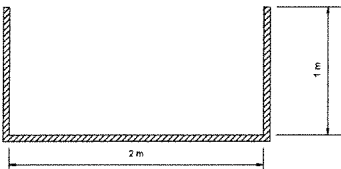

Földrakéta fogadógödör  
"A" metszet



KÁBELÁROK KERESZTMETSZETE



Tervezett csatlakozóvezeték:  
NAYY-J 4x25 mm²  
Teljes hossz: 33 m  
Nyomvonal hossz: 19 m  
Fúrás hossz: 5 m

Tervezett védőcső:  
Átmérő: Ø 63 x 3,6  
Anyaga: KPE

GÉPI FÖLDMUNKA VÉGZÉSE SZIGORÚAN TILOS!

| Tervező            | Tervező cég              | Tárgy                                                       | Megjelenítés                    | Tervező       | Kivétel        |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| Kamari szolgáltató | A-VB 21 K2               | 3770 Sajószentpéter, Baross Gábor utca 28. (Hrsz.: 2952724) | MVM Erőszármú Hálózati Kft.     | Tervező       | 2018_0024_3302 |
| Alkalmaz           | 2360 Gyál Bethlen köz 12 | Ügyiratszám: 609459307                                      | 3325 Miskolc Doros György út 13 | Lapozás       | 3              |
| Tervező            |                          | Kábel csatlakozóvezeték                                     |                                 | Összeállítás  | 3              |
| Kamari szolgáltató | Projektum                | FÖLDRAKÉTA INDÍTÓ- és FOGADÓ GÖDÖR, KÁBELÁROK               |                                 | Datum         | 2025.09.27     |
| Alkalmaz           | 2018_0024                | METSZETI RAJZOK                                             |                                 | Revízió száma | 00             |

Jelen tervdokumentáció az A-VB 21 K2 szabványi termékre, melyet jogszabály véd.