

Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Veres Béla
tűzoltó százados
tűzoltóparancsnok

Előterjesztés
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja a helyi önkormányzatok feladatává teszi a település katasztrófavédelmében való közreműködést.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség elkészítette a 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2026. szeptember 18.

File Tamás József
polgármester

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (IX. 24.) határozata
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KAZINCBARCIKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KAZINCBARCIKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG



Beszámoló

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2025. évi tevékenységéről

Készítette:

Veres Béla
tűzoltó százados
tűzoltóparancsnok

Kelt: Kazincbarcika, 2025. szeptember 15.

Bevezetés

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen irányítása alatt végezte tevékenységét a beszámoló által érintett időszakban is. Integrált feladatait a 2011. évi CXXVIII. tv. (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 1996. évi XXXI. tv. (továbbiakban: tűzvédelmi törvény) és végrehajtási rendeletei, továbbá belső szabályzóikban meghatározottak szerint látja el.

A HTP szerves részét képezi a 2013.12.01-én megalakult Aggteleki Katasztrófavédelmi Örs (továbbiakban KVÖ), mely a világörökség részét képző Aggteleki Nemzeti Park területén található és 12 településen lát el mentő tűzvédelmi feladatokat.

A HTP és a KVÖ működési területén 50 település található, melyből 3 város, a működési terület nagysága 792.900 ha (792,9 km²), lakosok száma közel 85.000 fő. A HTP veszélyeztetettsége több irányú. Legjelentősebb veszélyforrások, a működési területünkön található számos felsőküszöb értékű veszélyes üzem, valamint a Kazincbarcika városban található 40 db középmagas épület. Kiemelkedő továbbá, az ár- és belvízi veszélyeztetettség (Sajó folyó, Bódva patak, Tardona patak, Harica patak, Bán patak), a hegyvidéki településeken előforduló hirtelen esőzésekből adódó villámárvizek, a nagymértékben megnövekedett közúti áruszállítás, kamion forgalom (a 26-os, 27-es számú főközlekedési utakon), és a fokozottan veszélyeztetett erdősült területek nagysága (Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park).


A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
működési területe

1:150 000

Jelmagyarázat

Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrs

Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

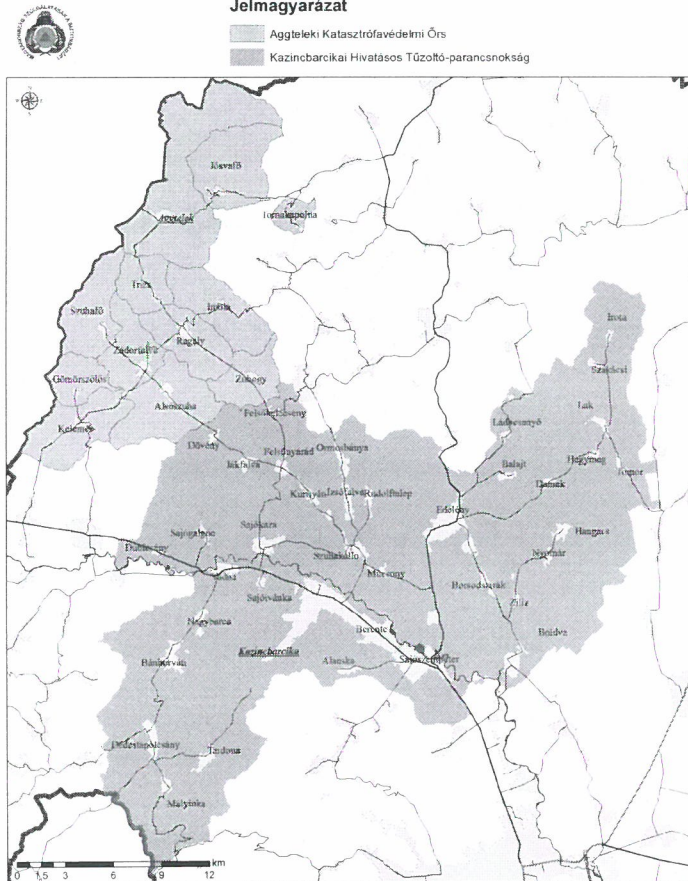

I. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről a Kazincbarcikai HTP működési területén

A HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte. A II-es, vagy az annál magasabb riasztási fokozat elrendelésekor munkaidőben, vagy munkaidőn túl a jelzést értékelve vonult magasabb beosztású előljáró a káreset helyszínére. A vonulásokkal kapcsolatosan keletkezett szer adatlapok, tűzeseti adatlapok, erdő- és vegetációs adatlapok ellenőrzését és lezárását folyamatosan végeztük.

A HTP és a KVÖ működési területén 2025.01.01. és 2025.12.31. között 311 tűzeset, 291 műszaki mentés történt, 185 esetben kaptunk téves jelzést és 13 esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak egységeink. A HTP ügyeletére 8 esetben jeleztek be utólagosan tűzesetet.


Tűzvizsgálati eljárás a HTP és a KVÖ működési területén 2 esetben indult.

Az alábbi statisztikai szám adatok szolgálnak kiindulási pontként a mentő tűzvédelem értékelésében:


Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási adatai:

		2021	2022	2023	2024	2025
1	Összesen	634	666	650	707	716
2	Tűzeset	316	439	209	297	275
3	Műszaki mentés	211	143	288	224	257
4	Téves jelzés	94	78	145	176	174
5	Szándékosan megtévesztő	13	6	3	10	10

VONULÁSI ADATOK

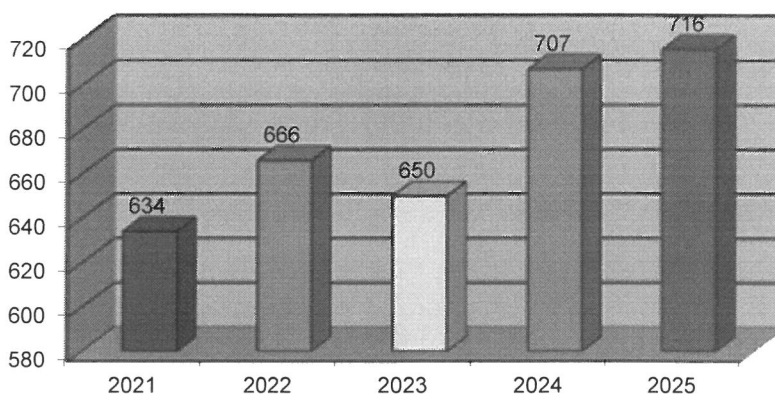

KÁRESETEK MEGOSZLÁSA

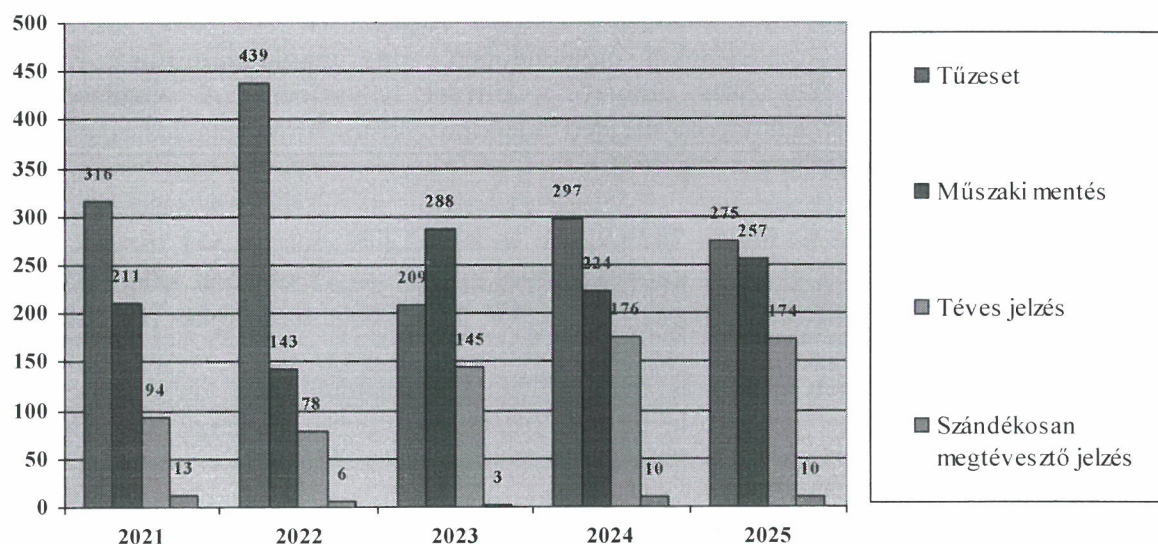


Aggteleki Katasztrófavédelmi Örs vonulási adatai:


	2021	2022	2023	2024	2025
1 Összesen	103	139	100	76	84
2 Tűzeset	34	110	24	34	36
3 Műszaki mentés	63	24	66	29	34
4 Téves jelzés	6	5	7	13	11
5 Szándékosan megtévesztő	0	0	3	0	3

VONULÁSI ADATOK

Káresetek megoszlás

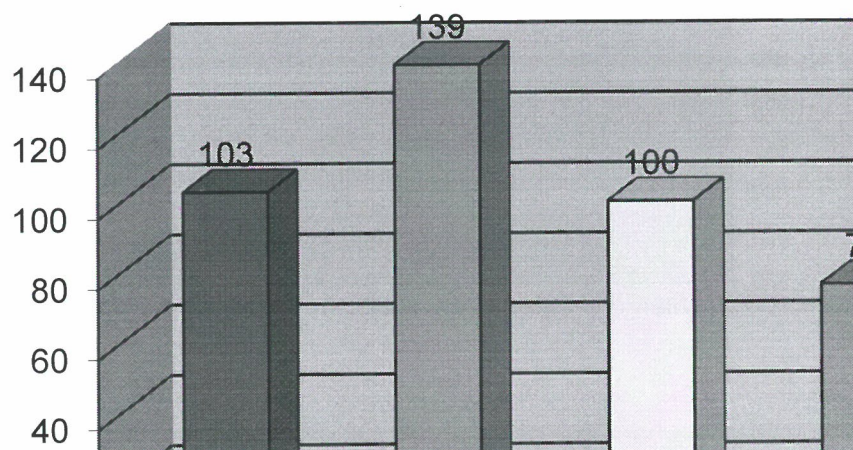

KÁRESETEK MEGOSZLÁSA

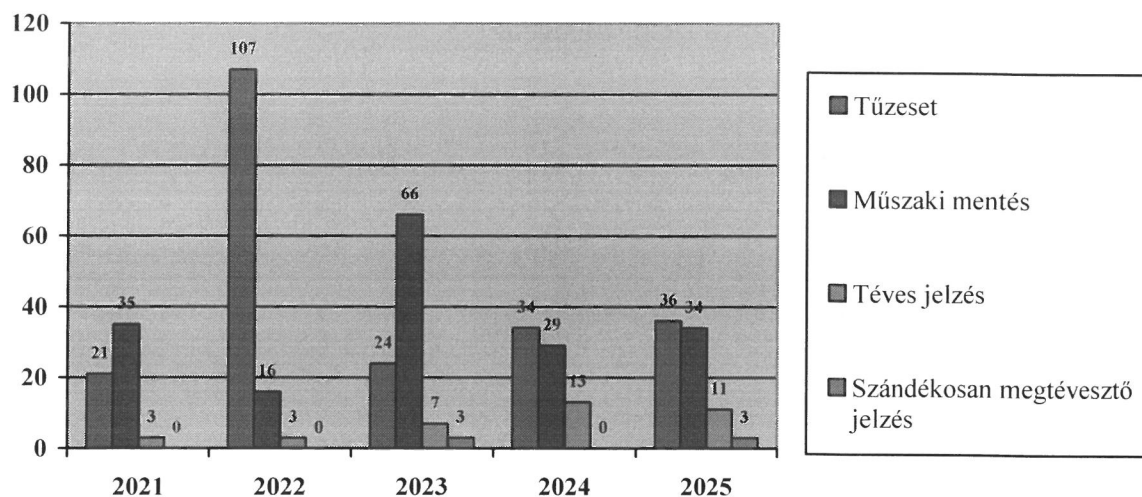

TŰZESEK NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA KAZINCBARCIKA HTP ÉS AGGTELEK KVŐ VONATKOZÁSÁBAN

	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Lakás és szem. ingatlan</i>	92	107	67	89	74
<i>Kéménytűz</i>	22	11	13	18	13
<i>Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás</i>	214	401	98	153	167
<i>Közlekedés; Közút</i>	11	4	10	12	9
<i>Ipar</i>	2	2	3	8	6

MŰSZAKI MENTÉSEK FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA KAZINCBARCIKA HTP ÉS AGGTELEK KVŐ VONATKOZÁSÁBAN

	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Elemi csapás - viharkár</i>	12	13	31	18	22
<i>Életmentés</i>	50	65	72	102	81
<i>Fa kidőlés</i>	70	48	107	43	64
<i>Közúti baleset</i>	49	52	56	55	61
<i>Veszélyes anyagok</i>	2	4	4	4	3
<i>Vízkárok</i>	14	4	58	20	20
<i>Szénmonoxid mérgezés</i>	10	7	11	13	16

II. Vonulási adatok a tárgyévben Sajószentpéter település vonatkozásában

A Kazincbarcikai HTP Vonulási adatai, Káresetek megoszlása szerint, Sajószentpéter vonatkozásában

<i>Sajószentpéter</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Tűzeset	48	106	29	42	58
Ebből utólagos jelzés	1	1	0	0	1
Műszaki mentés	18	21	29	30	27
Téves jelzés	15	13	27	27	20
Szándékosan megtévesztő jelzés	1	3	3	0	1
Vonulás összesen	82	143	88	99	106

Tűzesetek Nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása, Sajószentpéter vonatkozásában

<i>Sajószentpéter</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Ipar	0	0	0	0	2
Kereskedelem, Vendéglátás	0	1	0	1	0
Lakás és szem. ingatlan	17	17	13	5	13
Tűzeset szabad területen	21	74	13	27	32
Közlekedés; Közút; Közterület	3	1	1	0	2
Egyéb	7	13	2	9	2

Műszaki mentések fajta szerinti megoszlása, Sajószentpéter vonatkozásában

<i>Sajószentpéter</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Állatbaleset	1	2	0	0	0
Egyéb	5	3	5	6	6
Elemi csapás - viharkár	0	1	1	1	1
Életmentés	7	2	8	8	8
Fa kidőlés	1	0	5	3	1
Gázszivárgás	3	0	1	2	2
Halott kiemelés	0	0	0	0	0
Közúti baleset	5	11	7	7	8
Veszélyes anyagok	0	0	0	0	0
Vízkarok	1	2	0	0	0
Ajtónyitás	1	3	2	5	7
Szénmonoxid szivárgás	2	1	5	3	4

A személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos növekedése mellett, a közlekedési balesetek száma évről évre növekszik. 2023 év végén átadásra került a 26-os számú főút Sajószentpétert elkerülő szakasza, mely tovább növelte a műszaki mentések ezen belül a közlekedési balesetek számát. A közlekedésben résztvevő járművek biztonságtechnika, utas- és ütközésvédelem tekintetében komoly fejlődésen mennek keresztül. Ezen események felszámolásához történő felkészülés megköveteli a beavatkozáshoz szükséges technikai eszközpark folyamatos fejlesztését és a végrehajtó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek naprakészségét.

A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a különlegesszer-kezelői állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról.

A Kazincbarcikai HTP és az Aggteleki KVÖ állományának létszáma az aktuális állománytábla szerint 88 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 81 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 78-an teljesítenek szolgálatot, így 3 fő létszámhiányunk van.

A katasztrófavédelmi megbízotti állományunk létszáma 3 fő, feltöltöttsége 100 %. Mindhárman rendelkeznek az előírt iskolai, és szakmai végzettséggel.

Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága biztosított. Rendelkezünk a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel.

III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések a Kazincbarcikai HTP vonatkozásába

A szakmai felügyeletet ellátó B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatosan ellenőrizte a parancsnokságunk tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét, illetve szolgálat ellátását. Az ellenőrzések során kisebb hiányosságokat tapasztaltak, de ezek nem befolyásolták a szolgálatellátást. A hiányosságok elkerülése érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket.

- Kazincbarcikai HTP	2022	2023	2024	2025
Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése	6 db	5 db	4 db	7 db
Szolgálatváltás ellenőrzés	14 db	16 db	9 db	19 db
Képzés ellenőrzés	5 db	6 db	7 db	6 db
Alkoholszondás ellenőrzés	565 db	945 db	924 db	935 db
Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	4 db	9 db	8 db	10 db
MEO ellenőrzés	1 db	0 db	0 db	0 db
Aggteleki KVÖ	2022	2023	2024	2025
Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése	6 db	13 db	14 db	9 db
Szolgálatváltás ellenőrzés	19 db	24 db	25 db	32 db
Képzés ellenőrzés	9 db	11 db	10 db	10 db
Alkoholszondás ellenőrzés	428 db	704 db	788 db	660 db
Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	0 db	0 db	0 db	0 db
MEO ellenőrzés	0 db	0 db	1 db	0 db

IV. Az állomány képzése, képzettsége

A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve, valamint gyakorlatterve alkotja.

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változások, fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

Az éves kiképzési terv meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is. A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.

A HTP-n és a KvÖ-n a beszámolás időszakában 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, melyből 3 nappali, 3 éjszakai gyakorlat volt. Mindhárom szolgálati csoport 11 helyismereti foglalkozáson, 5 db szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt.

Az állomány az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazta a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosította. A parancsnokság területi elhelyezkedéséből adódóan továbbra is a legnagyobb óraszámban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat, valamint a középmagas épületekben bekövetkezett tüzesetek felszámolását oktatjuk. A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak.

V. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kel, azok értékelése

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén egy önkéntes tűzoltó egyesület működik. Az Izsófalva ÖTE, mint III. kategóriás Tűzoltó Egyesület 2025. szeptember 15-én újította meg együttműködési megállapodását a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal. 2022 nyarán a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon 5 fő végezte el sikeresen a 40 órás önkéntes tűzoltó alaptanfolyamot. A tűzoltó egyesület jelenleg 14 fő, a tűzoltásba is bevonható taggal rendelkezik. A taglétszám fölött további 8 fő ifjúsági tűzoltóval is rendelkeznek.

Az egyesület rendszeresített eszközei, védőfelszerelései leromlott állapotúak, többségében felülvizsgálat nélküliek. 2018 évben az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól átadásra került egy Mercedes RBI TLF 2000 típusú gépjárműfecskendő, melyre a gépkezelői vizsgák és egyéb képzések részben megtörténtek. A meglévő felszerelések tárolására megfelelő szertár biztosított.

Az egyesület a 2021-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatán a korábban kapott gépjárműfecskendő fenntartási költségeire (vizsgáztatás, felülvizsgálatok) pályázott sikeresen. Az elmúlt években az egyesület a kiírt pályázatokon nem vett részt, viszont önerőből befejeződött egy gépjárműfecskendő tárolására is alkalmas szertár építése.

VI. Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságnál végzett felügyeleti tevékenység

A BorsodChem Zrt. 1994. 04.07. óta működtet létesítményi tűzoltóságot (LTP). A B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012-ben a jogszabályi előírások és bekövetkezett változások miatt az LTP működtetésére vonatkozó korábbi határozatot felülvizsgálta. 260-2/2012./HAT. számon 2012. december 12-én a Hatóság a BorsodChem Zrt-t főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezte a Határozatban megszabott feltételekkel. A BorsodChem Zrt Létesítményi Tűzoltósága főfoglalkozású létesítményi tűzoltókból és alkalomszerűen igénybe vehető vállalati tűzoltókból áll. A főfoglalkozású létesítményi tűzoltók 24/48 órás szolgálati munkarendben dolgoznak. Tekintettel a cég fejlődésére (Site IV. telepen új üzemek létesülnek) a Létesítményi Tűzoltóság létszámát 2021 tavaszán bővítették, így az állomány összetétele 2021. évben jelentősen változott.

A BorsodChem Létesítményi Tűzoltóság létszáma jelenleg 51 fő+1 fő parancsnok, +1 fő parancsnok helyettes, és +1 fő a levegőtöltő műhelyben lát el ezzel összefüggő egyéb feladatokat nappalos munkarendben, 8 órában. (Összesen tehát 54 fő) Tűzoltás vezetésére jogosultak száma 2023-ban ismét változott. A Debreceni Hivatásos Tűzoltóságon szervezett 44 órás tűzoltásvezetésre jogosító tanfolyamot 4 fő végezte el, így a tűzoltás vezetésére jogosító személyek száma 21 fő. Tűzoltótechnika-kezelői képesítéssel jelenleg 23 fő rendelkezik. Az alkalomszerűen igénybe vehető, önkéntes vállalati tűzoltók száma jelenleg 130 fő. Ezen munkavállalók 8 órában egyéb tevékenységet végeznek (rendszerkezelők, raktárosok, karbantartók, stb.). Képzésük évek óta folyamatos. Tekintettel arra, hogy a Site 4 területére nem várt eseményhez az önkéntes tűzoltók régi telephelyről való kijutása nehézkes és lassú, a Site 4 területén plusz 20 fő önkéntes tűzoltó felvétele történik. A végleges 150 főre emelés folyamatos.

BC LTP Vonulási adatok:

Káresetek megoszlása:	2021	2022	2023	2024	2025
Tűzeset	2	1	3	3	4
Vészhelyzet	5	3	4	2	2
Műszaki mentés	0	0	0	3	1
Magasból mentés/mélybe esés	1	0	0	0	0
Egyéb adatok					
Téves jelzés	11	9	15	4	8
Gyakorlatok	79	101	131	96	103
Helyszínbiztosítás	28	9	3	4	4

2025 évben 1 db tűzeset történt a gyáron belül és 3 db szárazfű tűz volt a gyáron kívül, de BorsodChem-es területen. Mind a 4 esetben a tűzeset felszámolása során csupán alapirányítás szervezésére volt szükség. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályai alapján a káreset súlyának megfelelően minden esetben helyszínre vonul a parancsnok vagy a tűz és katasztrófavédelmi irodavezető. Az 1 esetről így történt, a szárazfű tüzeknél erre nem volt szükség.

A riasztások és a vonulások számának legnagyobb részét továbbra is a téves tűzjelzések adták.

VII. Polgári védelmi feladatok ellátása

A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok elemzése

Az árvízi felkészülés feladataihoz szorosan kapcsolódik a belterületi vízelvezető rendszerek karbantartása. 2025.évben a város területén, 3 helyszínen hajtottunk végre ellenőrzést.

Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai

Parancsnokság: 20 fő

Infókommunikációs egység: 20 fő

Lakosságvédelmi egység: 45 fő

Logisztikai egység: 50 fő

Műszaki egység: 165 fő

Összesen: 300 fő

Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik

Sajnos elmondható, hogy a térségben élők önkéntességi hajlama az országos átlag alatt van, ezáltal a települési mentőcsoportokhoz való toborzás nem, vagy csak igen csekély eredményekkel jár. A mentőszervezetek a részükre szervezett rendszerbeállító és minősítő gyakorlatokon, alapvető vízkár-elhárítási tevékenységből, nemzeti minősítést szereztek a beszámolási időszakot megelőző években. Elmondható, hogy 44 db önkéntes települési mentőcsoport működik a katasztrófavédelmi megbízottjaink koordinációja mellett.

A járási mentőcsoportjaink száma három. Edelény járásban 40 fő 14 db technikai eszközzel, Putnok járásban 20 fő 1 db technikai eszközzel, Kazincbarcikai járásban 20 fő 1db technikai eszközzel alkalmazható.

2015. év szeptemberében megalakításra került a Sajószentpéter önkéntes települési mentőszervezet 10 fővel. Nemzeti minősítésük 2016. március 31-én megtörtént, alapvető vízkár elhárítási feladatok végrehajtására. A mentőcsoport rendeltetése, a településen bekövetkező veszélyre történő azonnali reagálása érdekében, a beavatkozó hivatásos erők megerősítésére.

A mentőszervezet újraminősítésére 2022. szeptember 15.-én került sor, amelyen újra megszerezte a nemzeti minősítést alapvető vízkár elhárítási feladatokra.

A gyakorlatot megelőzően a tagok civil társaságot alapítottak és tagjai lettek a BAZ Megyei Önkéntes Mentőszervezetek Szövetségének. A Szövetség célja a települések önvédelmi képességének növelése, a lakosság védelme a civilizációs és természeti katasztrófák káros hatásai ellen.

Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról

Magyarország Alaptörvényének XXXI. Cikk (6) bekezdése értelmében honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető.

A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 14. § (1) bekezdése alapján a gazdasági és anyagi szolgáltatás célja az ország védelmével és biztonságával közvetlenül összefüggő, törvényben meghatározott feladatok ellátásához az

anyagi és szolgáltatási feltételek nem állami forrásokból történő biztosítása, amennyiben azok más módon nem biztosíthatók.

A fenti jogszabály alapján Sajószentpéter településen 2 db VW Transporter tehergépkocsi, 3db Ford Transit tehergépkocsi, 1 db IVECO tehergépkocsi, 1db JCB földmunkagép került határozattal kijelölésre.

A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása

Sajószentpéter városban Szentiványi Enikő lett kijelölve közbiztonsági referensnek. Vizsgával rendelkezik. Szoros kapcsolatot tart fenn a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság állományában dolgozó, katasztrófavédelmi megbízottal.

Közreműködik:

- a Települési veszély elhárítási terv és a vízkár elhárítási terv pontosításában,
- adattárak naprakészen tartásában,
- adatszolgáltatások biztosításában,
- a polgári védelmi szervezet és az önkéntes mentőszervezettel kapcsolatos feladatok végrehajtásában,
- a lakosságvédelmi célú hatósági ellenőrzések lebonyolításában.

A településen kijelölt befogadó helyek adatai

- *Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár,*
Sajószentpéter, Sport út 32/2. Befogadó létszám: 300 fő
- *Kossuth Lakos Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Tagiskolája,*
Sajószentpéter, Vörösmarty út 1.: Befogadó létszám: 400 fő

Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

Sajószentpéter város katasztrófavédelmi besorolása: I.

Veszélyforrások: Árvíz, villásárvíz, helyi vízkár, alsó és felső küszöb értékű, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (BorsodChem Zrt.), veszélyes anyagszállítás, légszennyezettség.

Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

A polgári védelmi hatósági ellenőrzések célravezetőek, a befogadó helyek, vízelvezető árkok állapota megfelelő. Az esetleges hiányosságok kiküszöbölésre kerültek. A települési polgári védelmi szervezetek létszáma a 62/2011. (XII.29.) BM rendelet 18 §. alapján az 10.000-50.000 lakos esetén legalább 300 fő.

Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

Az ár- és belvíz elleni védekezéssel kapcsolatban illetve a rendkívüli időjárás előrejelzéséről levél formájában tájékoztattuk az önkormányzatok polgármestereit, illetve az esetlegesen adódó árvízvédelmi feladataikról.

A téli, hideg időjárás beköszöntével levélben hívjuk fel a polgármesterek figyelmét a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladataira, a fűtési szezon veszélyeire a CO mérgezés

megelőzésére, az elérhetőség folyamatos biztosítására, távollét esetén intézkedésre jogosult helyettesítő személy kijelölésére.

Rendkívüli esemény:

Nem történt

Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

Nem történt.

Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése

Az önkormányzat sikeresen elvégezte a belterületi vízelvezető rendszerek, övárkok, átereszek karbantartását, meder burkolatjavításokat. A városban elvégzett munkák a közmunkaprogramban keretében zajlottak. Az Önkormányzati rendeletben szabályozza a magánporták előtti árkok, átereszek karbantartását, takarítását.

Helyszíni szemlék és ellenőrzések összesítése a Sajószentpéter Város területén a beszámolási időszakban:

Végrehajtott helyszíni ellenőrzések, szemlék 2025. évben					
Ellenőrzéseink típusai	Tervezett	Tervezettből végrehajtott	Terven felüli	Feltárt hiányosság	Összesen
<i>Belterületi vízelvezető rendszerek</i>	1	1	0	0	1
<i>Befogadó- Melegedő helyek</i>	2	2	0	0	2
<i>Árvízi kockázati helyszín</i>	2	2	0	0	2
Összesen	5	5	0	0	5

A településen végrehajtott ellenőrzések:

Sajószentpéter, Alacscai út menti belterületi vízelvezető árok.

Árvízi kockázati helyszíneként azonosított Gedely út és Wesselényi út menti belterületi vízelvezető árkok.

Sajószentpéter Városgondnokság és az Művelődési és Sportközpont, mint kijelölt melegedőhely alkalmasságának ellenőrzése.


VIII. Gyakorlatok

Katasztrófavédelmi Megbízottjaink havi rendszerességgel vettek részt a vármegyei igazgatóság szervezésében megtartásra kerülő hatósági képzéseken. A helyi, vármegyei és országos törzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon, minden esetben részt vettünk, több esetben helyettesítő személyek kijelölésével.

IX. Ügyeleti tevékenység

A segélyhívások a Központi segélyhívóba érkeznek a 112-es telefonszám hívása esetén. Ilyen központ az országban két helyen található Miskolc, és Szombathely városokban.

A segélyhívások értékelése után, a három szervezet közül (Katasztrófavédelem, Rendőrség, OMSZ) valamelyik műveletirányító csoportjához kerül átirányításra a hívás, akik riasztják a készenléti szolgálatot az életmentés, és az esemény felszámolása érdekében. A parancsnokságon és az őrsön a híradóügyeleti szobában 24 órás ügyeleti szolgálat van.

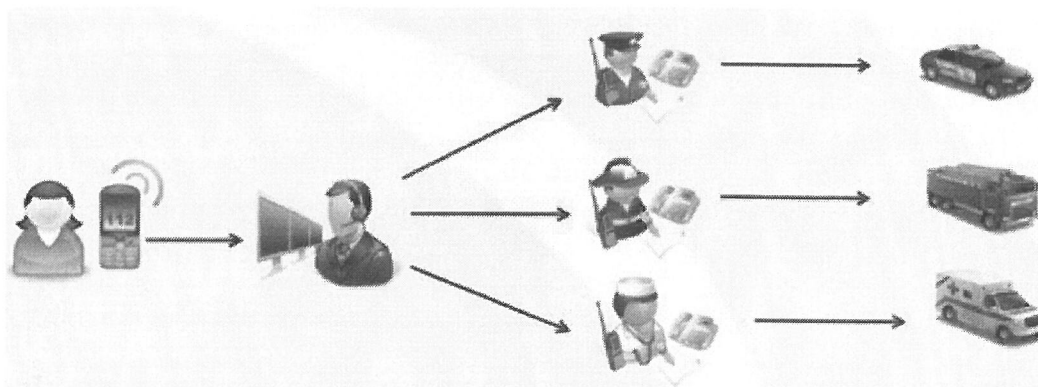

1. ábra Riasztás fázisai

A parancsnokság és az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrs megfelelő mennyiségű és állapotú EDR kézi és stabil rádióval rendelkezik, minden gépjárműbe épített rádió és kézi rádió üzemképes.

A híradóközpont műszaki felszereltsége és ellátottsága megfelelő, a feladatok ellátásához alkalmas. A híradópult állapota megfelelő, annak karbantartása az Igazgatósággal szerződésben álló vállalkozóval történik, meghibásodás esetén a javíttatás szintén az Igazgatósággal szerződésben álló vállalkozóval történik.

X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyebek/

Az elvégzett munkánk során a társszervekkel és más szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel törekedtünk a jó együttműködésre.

A működési területünkön található önkormányzatokkal, létesítményi tűzoltósággal, önkéntes tűzoltó egyesülettel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következő években is törekedni fogunk.

XI. HTP működésének tárgyi feltételei

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság használatában három darab gépjárműfecske, egy darab műszaki mentő gyorsbeavatkozó, egy darab magasból mentő tűzoltó gépjármű, egy darab vízszállító gépjármű, öt darab ügyintéző gépjármű, egy darab 3,5 tonna össztömegű kisteher gépjármű, egy darab utánfutó, egy darab erdőtűzes gépjármű, az Aggteleki KvŐ használatában egy darab gépjárműfecske üzemelt a 2025.évben.

A 2022-ben balesetet szenvedett vízszállító gépjármű (LZZ-551) selejtezési eljárása megtörtént. A pótlására Nógrád vármegyéből beszerzett másik használt vízszállító beállításra került és a 2025-es évben is üzemképes volt. Az öt ügyintéző gépjármű közül a NAR-174

terepjáró képességekkel bír. A további ügyintézői gépjárművekről elmondható, hogy futásteljesítményük 300.000 km felett van ebből adódóan szervízigényük is magasabb. Az RJR-702 Skoda rapid típusú gépjármű kerül igénybevételre hosszabb utakra, képzésekre való eljutásra. A KAV-814 Opel típusú gépjármű 2025. évben átadásra került Szerencs HTP részére.

A gépjárműfecskeknél közül kettő darab (HMJ-816 és a GRY-044 Mercedes TLF-4000) tartalék gépjárműfecske, ezáltal többnyire nem a Kazincbarcikai HTP-n üzemelt, hanem azokon a parancsnokságokon, ahol a szolgálat-szervezés vagy meghibásodások miatt szükséges volt.

A gépjárművek üzemeltetése során figyelmet fordítunk a BM OKF Főigazgatója és a B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának gépjármű üzemeltetésére vonatkozó intézkedéseiben, valamint az igazgatóság egyéb gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos utasításaiban foglaltak maradéktalan betartására és végrehajtására. Az intézkedésekben foglaltak a személyi állomány részére minden esetben ismertetésre kerültek. Különös gondot fordítunk a menetlevelek vezetésére, azok vezetését folyamatosan ellenőrizzük. A menetlevelek vezetéséről oktatást tartottunk a gépkocsivezetők részére, mely során ismertettük az Igazgatóság által megküldött menetlevél vezetésére vonatkozó tudnivalókat.

A gépjárművek heti karbantartásait készenléti szerek, valamint az ügyintéző gépjárművek esetében egyaránt hétfői karbantartási napokon hajtjuk végre, a 20/2022. BAZ VMKI intézkedés függelékai alapján. A heti karbantartások végrehajtásáról üzemeltetési naplót is vezetünk. A heti, eseti karbantartások és a napi műszaki igazolások, valamint a tavaszi, őszi és eseti gépjárműszemlék dokumentálásra kerülnek a gépjármű nyilvántartó programban, valamint rögzítve van a gépjárművek havi futásteljesítménye, az üzemképtelen napok száma és a meghibásodások is.

Gépjárművezetőink a gépjármű vezetéséhez, kezeléséhez jogosító érvényes dokumentumokkal (vezetői engedély, PÁV vizsga, gépjármű tűzoltás technika kezelői típusvizsga) rendelkeznek. A dokumentumok érvényességét folyamatosan figyelemmel kísérjük. A gépjárművezetők oktatása, képzése folyamatosan történik a humán szolgálat által szervezett tanfolyamokon, vezetéstechnikai képzéseken.

A gépjárművekkel kapcsolatos vármegyei igazgatóság által kért adatszolgáltatásoknak minden esetben határidőre eleget tettünk.

Gépjárműveink műszaki vizsgáztatása az esedékesség időpontjában végrehajtásra került.

Gépjárműfecskeink, a vízszállító gépjármű és a magasból mentő tűzoltó gépjármű tűzoltó technikai, és érintésvédelmi felülvizsgálatát a szabályozásoknak megfelelő időszakonként elvégeztetjük.

Gépjárműveink meghibásodása esetén a javításokat a vármegyei igazgatóság engedélyének birtokában javíttatjuk, a javítást az általuk meghatározott műhelyekben végeztetjük el.

A meghibásodások dokumentálása az üzemeltetési naplóban, valamint a gépjármű nyilvántartó programba is történik.

A gépjárművek nyári és téli felkészítése a 2025. évben is megtörtént (*ablakmosó feltöltése, gumiabroncsok cseréje, gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése*). A gépjárművek nyári és téli gépjármű szemléjét az igazgatóság által megadott határidőre végrehajtottuk, azokat a járműnyilvántartó programba rögzítettük.

A 2025. évben gépjárműbaleset nem történt.

Műszaki tevékenység:

Az intézmény üzemeltetésében lévő (az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrs eszközeivel együtt) felülvizsgálatra kötelezett eszközeinek időszakos felülvizsgálata időben végrehajtásra került. Az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére a vármegyei igazgatóság engedélyének birtokában intézkedünk. A légzésvédelmi eszközeink közül a nyomáscsökkentők, tüdőautomaták éves felülvizsgálaton estek át.

A légző álarcok használatát követően azok cseréje, a vármegyei igazgatóságon zökkenőmentesen történt az év során.

Félévente felülvizsgálatot végeztünk a gázérzékelő műszereink, a SUPERPASS II személyi figyelmeztető készülék esetében is.

Éves felülvizsgálatot végeztünk el a fészítő-vágó, az emelőpárnák, a gázvédőruhák, kézi tűzoltó készülékek, az egyéb kisgépek (*láncfűrészek, gyorsdarabolók, szivattyúk, áramfejlesztők*) vonatkozásában.

A Rosenbauer tűzoltó védősisakok kettő évenként esedékes felülvizsgálata 2024. december hónapban megtörtént.

A terhelési próbára kötelezett eszközeink esetében a terhelési próbákat elvégeztük, a terhelési próbák elvégzéséről a jegyzőkönyveket elkészítettük.

A parancsnokság és az őrs megfelelő mennyiségű és állapotú EDR kézi és stabil rádióval rendelkezik, minden gépjárműbe épített rádió és kézi rádió üzemképes. 2025 évben az EDR rádiókon frissítések történtek melyeket az informatikai osztály végzett el.

A híradó helyiség műszaki felszereltsége és ellátottsága megfelelő. A felmerülő hibákat, problémákat az igazgatóság informatikai osztályának segítségével a központ működésének kiesése nélkül azonnal orvosoltuk.

A Kazincbarcikai HTP területén 2025. július és október hónapok között teljeskörű erősáramú villamos felújítás történt. A gyengeáramú hálózat felújítása várhatóan a költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén a 2026. évben fog megtörténni.

Tűzoltási szakmai fejlesztések:

A műszaki mentéshez és a tűzoltáshoz szükséges tűzoltó technikai eszközeink mennyiségében az előző évhez képest változás nem történt.

A 2025. évben a vármegyei igazgatóságtól átvételre került 5 új garnitúra tűzoltó védőruha, 10 pár tűzoltó védőkesztyű. A jogszabálynak megfelelően két gépjárműfecskendő, (az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrsön egy gépjárműfecskendő) és három különleges szer működtetése átcsoportosításokkal folyamatosan biztosítva volt, mind a személyi mind a technikai oldalról.

A tűzoltásban és a műszaki mentésben résztvevő személyi állomány rendelkezik korszerű egyéni és csapatvédő felszerelésekkel.

XII. A következő év feladatai

A munkatervben foglalt, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb tudásunk szerint végrehajtottuk. Az elvégzett munkánk során a társszervekkel és más szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel törekedtünk a jó együttműködésre. A működési területünkön található önkormányzatokkal, létesítményi tűzoltósággal, önkéntes tűzoltó egyesülettel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következő években is törekedni fogunk.

A beszámolóban leírtakat összefoglalva megállapítható, hogy a Kazincbarcikai HTP és az Aggteleki KvŐ a vizsgált időszakban a tevékenysége során eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályozókból eredő kötelezettségnek. A káresetek során magabiztosan, nagy

szakmaisággal avatkozott be, így biztosítva a terület megfelelő tűzvédelmét. Helyesen működtetjük az információk áramoltatására kiépített csatornákat, az együttműködés a társszervekkel és az önkormányzatokkal példa értékű.

Fontos eredményként könyvelhető el a Parancsnokság személyi állományának elhivatottsága, fegyelmezett magatartása, az egyenruhához méltó életvitele, integritásának megőrzése mind a beosztottak, mind a vezetők vonatkozásában.